


СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик



П.М. Ишонин

2/06-21
60-44-серв

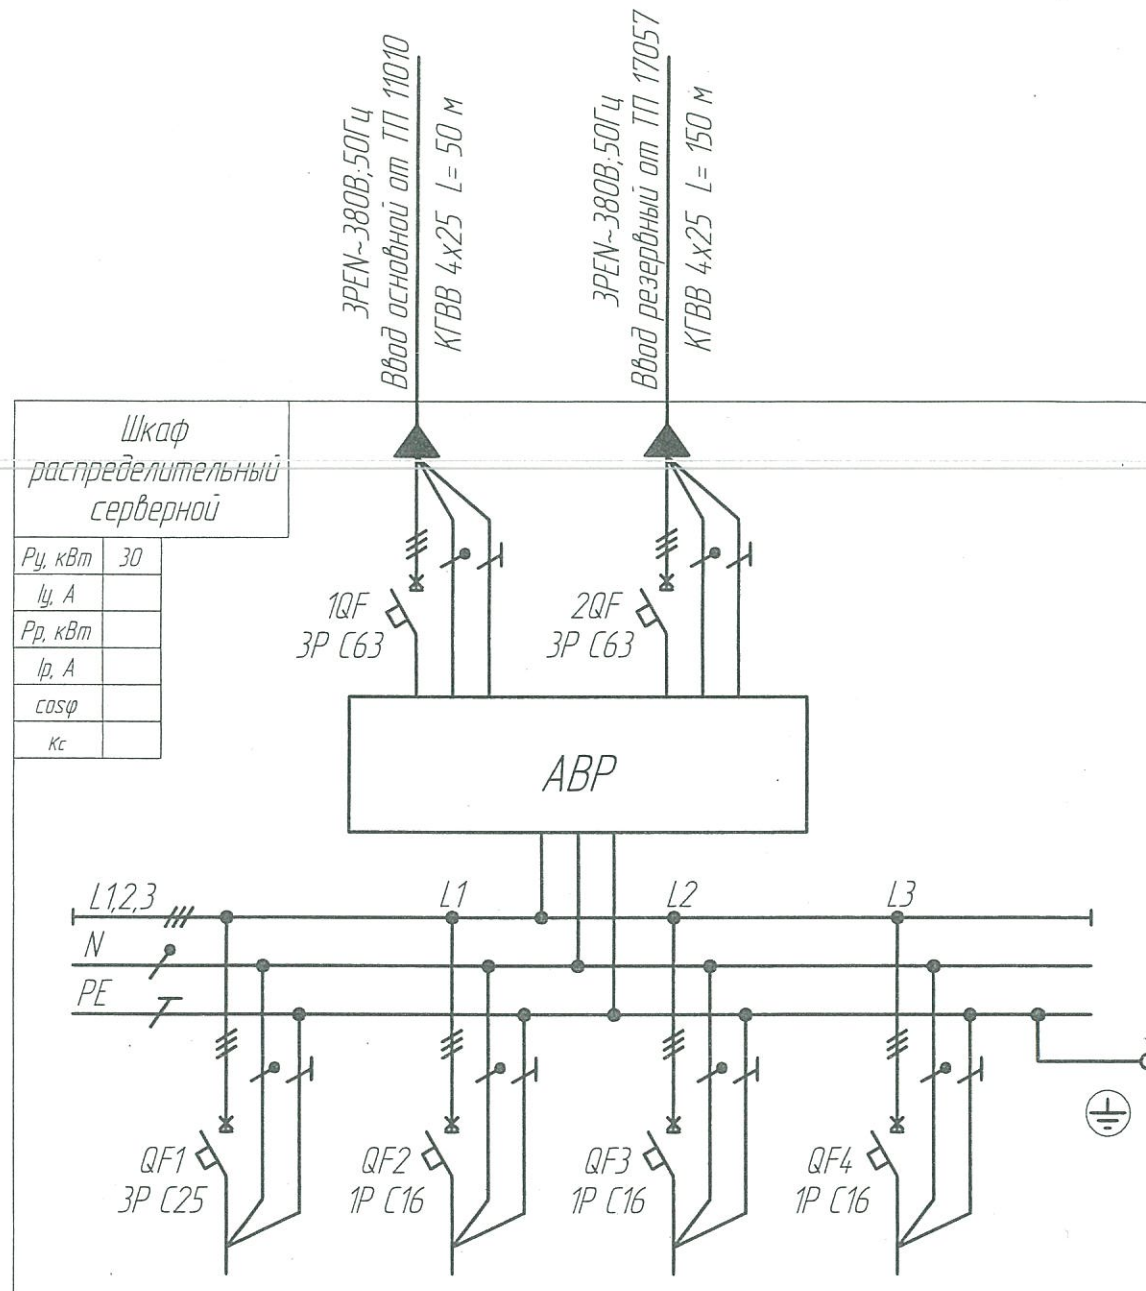

Примечание

1. Заказать шкаф распределительный серверной на 63А согласно схеме электрической принципиальной.
2. Установить шкаф в серверной корпуса 16, этаж 3.
3. Подключение шкафа к электросети 380В, 50Гц выполнить кабелем КГВВ 4x25мм² от ТП 11010 и ТП 17057.
4. Заземление шкафа выполнить согласно ПУЭ.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			КГВВ 4x25-0,66кВ (ПВС 4x25 мм ²)	Кабель 4-жильный сеч. 25 мм ²	200 м	
				Труба гофрированная 50 мм ПВХ (d _{внутр} = 40,2 мм)	100 м	
				Шкаф АВР 63А 2ввода 3/3 Авт/Ручн IP31 навесной Производитель: ПромЭлектроСервис 8(495)120-28-03 или ДизельЭнергоРесурс 8(4852)33-22-64	1	
4-07191						
СЗ № 723/16-31 от 05.04.2021						
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение серверной в корпусе № 16, этаж 3
Разработал		Мосендз		Мс	05.2021	
Проверил		Филиппов		Ф	05.2021	Стадия
Зам. нач.		Степанов		С	05.2021	Р
Утвердил		Кидряшов		К	05.2021	Лист
						1
Шкаф распределительный серверной. Схема электрическая принципиальная						Листов
						УГМех